

# COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



## Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 verbale prot. n. 6285/2026

**Oggetto: Espressione di autorizzazione.**

L'anno duemilaventisei ed il giorno trentuno del mese di agosto alle ore quattordici e minuti quaranta nella nuova sala delle adunanze, in presenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i/le Signori/e:

| Cognome e nome             | Carica       | Presente | Assente giust. | Ass. non giust. |
|----------------------------|--------------|----------|----------------|-----------------|
| Chatrian Nicole            | Sindaco      | X        |                |                 |
| Poletto Valérie            | Vice-Sindaco |          | X              |                 |
| Margara Patrizia           | Assessore    | X        |                |                 |
| Navillod Sandro            | Assessore    | X        |                |                 |
| Salto Marily Laura Jasmine | Assessore    | X        |                |                 |

Totale Presenti: 4

Assume la presidenza il Sindaco dott.ssa Nicole CHATRIAN.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 16:15 del medesimo giorno.

**Oggetto: Espressione di autorizzazione.**

**LA GIUNTA COMUNALE**  
**nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo**

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02.03.2026 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 ultimo approvato;

**RITENUTO** di riscontrare ogni richiesta allegata e di esprimere il nulla-osta / autorizzazione del Comune;

**PRESO ATTO** del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54, nonché del parere ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 4, lett. b) e dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare alla Giunta Comunale. Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il D.Lgs. 23.06.2016, n. 118 con relativi allegati disciplinano le modalità di approvazione del bilancio di previsione finanziario e del risultato contabile degli enti locali anche in Valle d'Aosta, nonché la disciplina relativa agli impegni di spesa, alle liquidazioni ed agli storni di fondi. Il Regolamento Comunale di Contabilità può dettagliare la disciplina: tali disposizioni sono rispettate. La disciplina contrattuale è contenuta nel D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e nel Regolamento Comunale in materia di attività contrattuale: tali disposizioni sono rispettate tranne che per la mancata nomina del RUP e del Direttore dell'esecuzione artt. 15 e 114. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si rileva che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

**ACQUISITA** l'attestazione di copertura finanziaria;

**AD UNANIMITA'** di voti palesemente espressi

**DELIBERA**

1. **DI ESPRIMERE** il nulla-osta / autorizzazione del Comune relativamente ad ogni allegata richiesta di Deval spa (prot. com. n. 6207-6298/2026);
2. **DI RICHIEDERE** ai vari settori, uffici e dipendenti dell'Amministrazione comunale di predisporre i provvedimenti esecutivi.

**From:** deval@pec.devalspa.it  
**Sent:** Thu, 27 Aug 2026 16:00:13 +0200  
**To:** protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it  
**Subject:** costruzione impianto elettrico MT/BT in frazione Filey nel Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE' della Regione Autonoma Valle d'Aosta (SC/190) (AG/3169 ? L.E. n. 1025) - DEVAL\_DIG/P/2026/4962  
**Attachments:** 1 - Istanza al Comune.pdf.p7m

*"Si trasmette quanto in oggetto. Il documento allegato è visualizzabile mediante l'applicativo Dike, che è possibile scaricare gratuitamente. Sul sito [www.devalspa.it](http://www.devalspa.it), nella sezione "Clienti/Domande frequenti - FAQ", è disponibile una breve guida con le istruzioni per scaricare l'applicativo e leggere i file in formato P7m (<http://www.devalspa.it/indicazioni-apertura-file-p7m>)."*

*Cordiali Saluti*

*DEVAL SPA A S.U.*

# Deval

**Deval S.p.A. a s.u.**

Sede legale: Via Clavalité 8

11100 Aosta (AO) / Valle d'Aosta / Italia

DEVAL\_DIG/P/2026/0004962 - 27/08/2026

Marca da bollo da 16,00 € n. 01230095922599  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M.  
10/11/2011 g.u. 267 del 16/11/2011

Spett.le

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Fraz. Bourg, 1

11020 ANTEY-SAINT-ANDRE AO

DEV/AD/ARTE/UPA/GIA

PEC: protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it

**Oggetto: costruzione impianto elettrico MT/BT in frazione Filey nel Comune di  
ANTEY-SAINT-ANDRE' della Regione Autonoma Valle d'Aosta (SC/190)  
Codice LA26286160 (AG/3169 - L.E. n. 1025)**

DEVAL S.p.A. a s.u., con sede legale in Aosta (AO), Via Clavalité, 8 rivolge domanda a codesta Spettabile Amministrazione, al fine di ottenere l'autorizzazione per la posa su marciapiede comunale dell'impianto elettrico in oggetto, come meglio indicato nell'elaborato grafico (Allegato 1) e relazione tecnica (Allegato 2).

Restiamo in attesa del rilascio del disciplinare contenente le prescrizioni per l'esecuzione degli scavi sulle strade comunali.

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare l'Ufficio Gestione Immobili e Autorizzazioni (Rif. Sig. BIONAZ David - Tel. 0165 647553).

Cordiali saluti

**Il Procuratore  
(ing. Pierluca PINCIOLLA)**


Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società

Allegati: n. 2

AR/db



costruzione impianto elettrico MT/BT in frazione Filey nel Comune di  
**ANTEY-SAINT-ANDRE'** della Regione Autonoma Valle d'Aosta

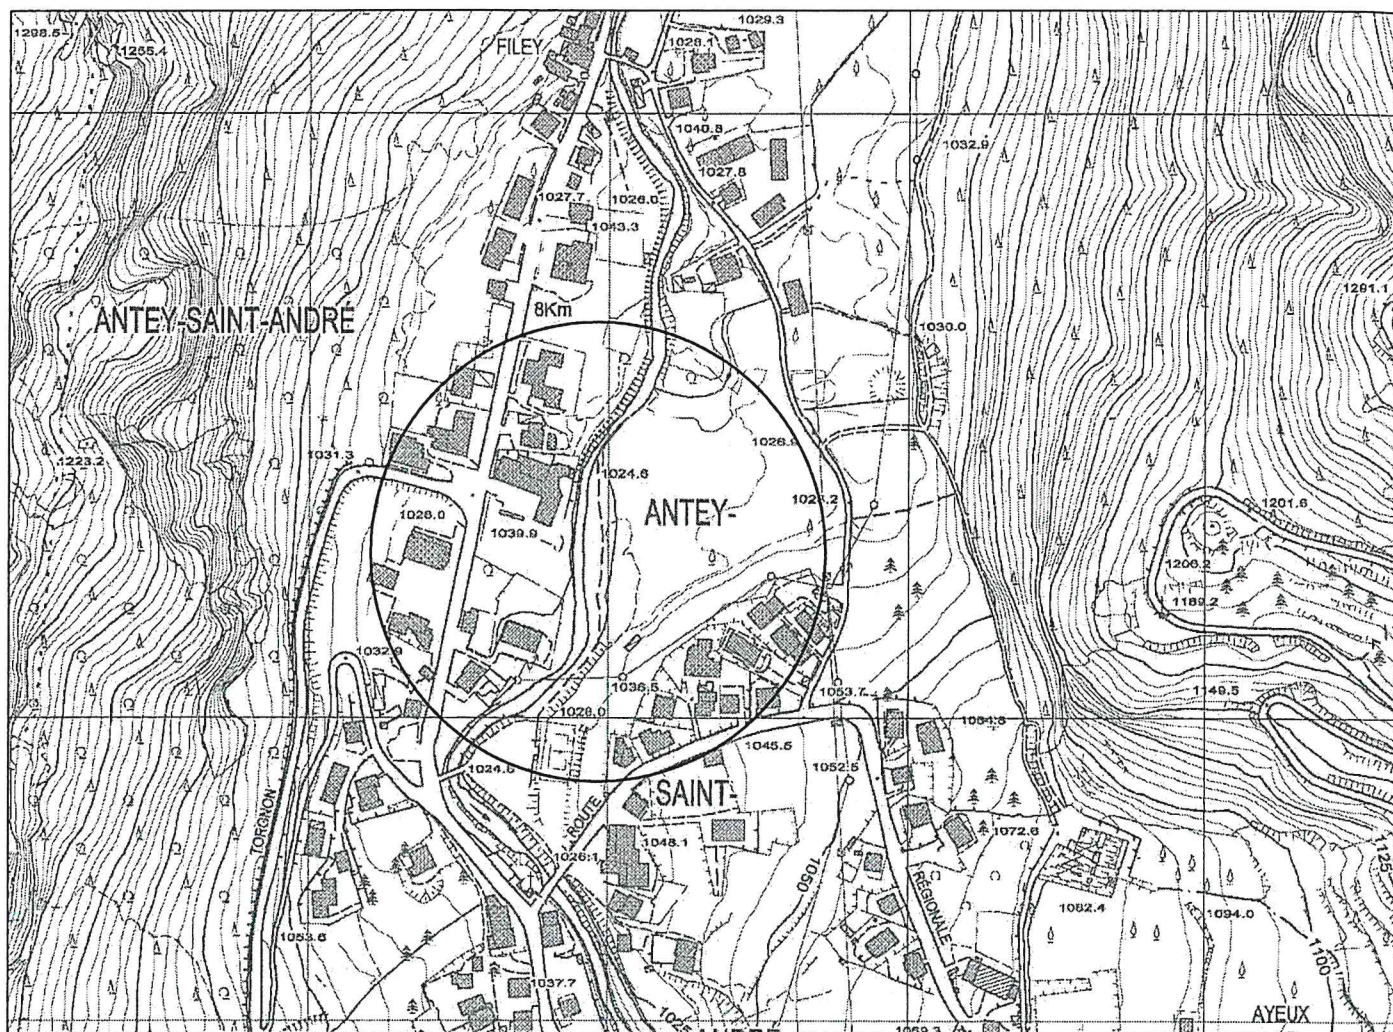

Elenco della CTRN ceduto in data 30/01/2006 n° 987 - Corografia Scala 1:5.000

|  |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------|
|  | Cabina esistente                                             |
|  | Linea elettrica aerea in cavo aereo a 15 kV esistente        |
|  | Linea elettrica aerea in cavo aereo a 15 kV da rimuovere     |
|  | Cavo elettrico sotterraneo a 15 kV esistente                 |
|  | Cavo elettrico sotterraneo a 15 kV da posare                 |
|  | Cavo elettrico sotterraneo a 15 kV da rimuovere o dismettere |
|  | Cavo elettrico sotterraneo di BT esistente                   |
|  | Cavo elettrico sotterraneo di BT da posare                   |
|  | Cavo elettrico sotterraneo di BT da rimuovere o dismettere   |
|  | Colonnina di sezionamento di BT esistente                    |
|  | Colonnina di sezionamento di BT da installare                |
|  | Colonnina di sezionamento di BT da rimuovere                 |

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE'

Foglio n° 14 - 16 - 17

Scale VARIE


AR/db


GIUGNO 2026

DEVAL S.p.A. a s.u.



Firmato

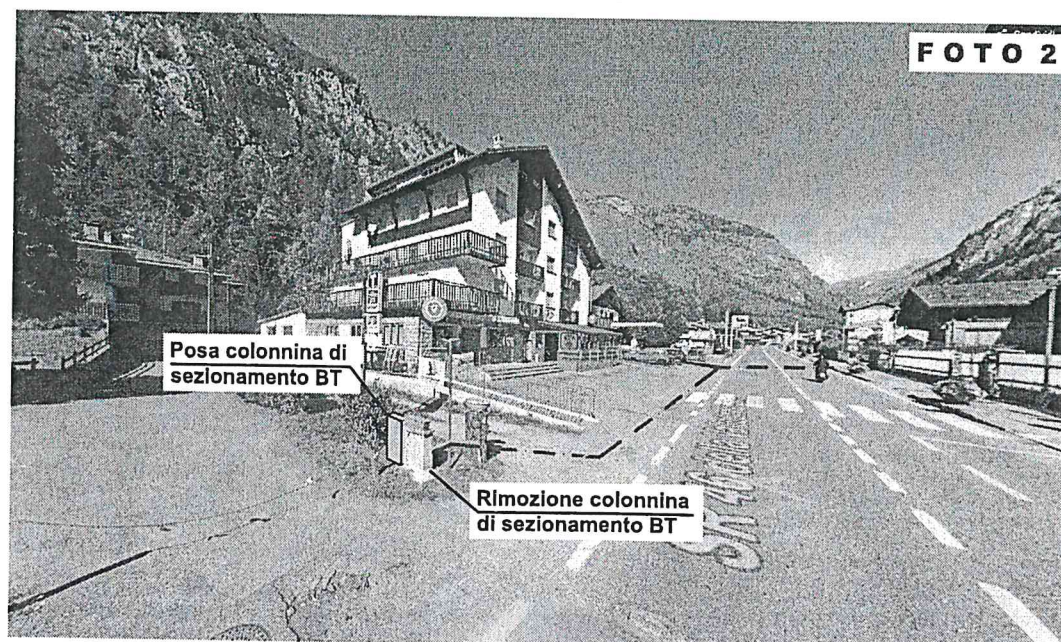

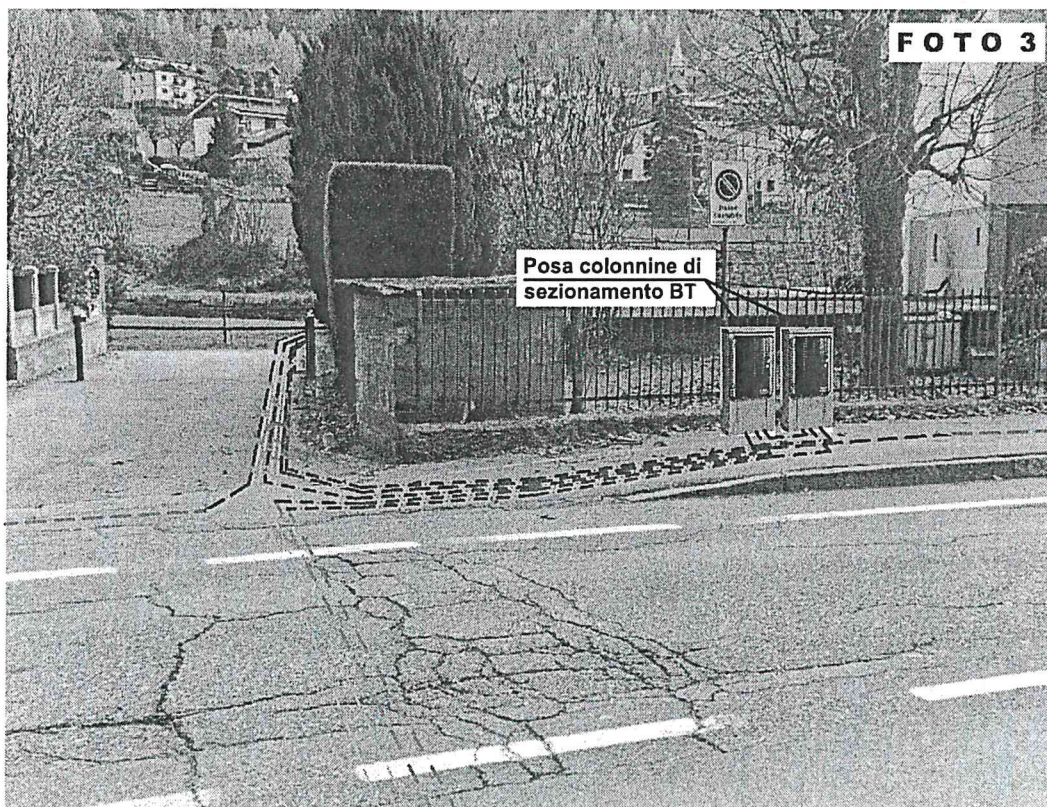

# SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE

## CAVO SOTTERRANEO A 15 kV

**Conduttori:** Cavi per media tensione tripolari ad elica visibile per posa interrata con conduttori in alluminio isolati a spessore ridotto, schermati in tubo di alluminio e guaina in p.e.

**Sezione:** 3 x (1 x 185) mm<sup>2</sup> Al

**Diametro esterno del fascio:** 78 mm

**Tensione di esercizio:** 15 kV

**Tipo di corrente:** alternata trifase

**Intensità massima di corrente:** 360 A

**Frequenza :** 50 Hz

**Profondità dello scavo:** 1,20 m

**Protezioni meccaniche:** coppone in resina sintetica e/o tubazione p.v.c. diametro 160 mm

**Ripristino sedime stradale:** come da prescrizioni impartite Amministrazioni

**Sviluppo complessivo:** 220 m

Il tratto di cavo interrato non necessita del calcolo della fascia di rispetto per quanto definito al paragrafo 3.2 del decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n° 156 del 05/07/08.



Deval S.p.A. a s.u.  
Sede legale: Via Clavalité 8  
11100 Aosta (AO) / Valle d'Aosta / Italia

## RELAZIONE TECNICA

**Oggetto: costruzione impianto elettrico MT/BT in frazione Filey nel Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE' della Regione Autonoma Valle d'Aosta (SC/190) Codice LA26286160 (AG/3169 – L.E. n. 1025)**

L'impianto elettrico verrà costruito in rispetto della regola dell'arte, delle norme CEI e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

La lunghezza complessiva dello scavo necessario alla posa dei cavi elettrici sotterranei di MT/BT sul marciapiede comunale sarà di circa 10 m; detti cavi verranno posati ad una profondità tale da rispettare le normative tecniche vigenti e protetti da tubazione in P.V.C. diametro 160 mm.

Gli scavi per la posa dei cavi elettrici sotterranei verranno eseguiti a tratti e le materie di scavo saranno collocate in modo tale da arrecare il minimo intralcio alla circolazione stradale.

**DEVAL S.p.A. a s.u.**

AR/db



T +39 0165 647211  
F +39 0165 647333  
deval@pec.devalspa.it  
devalspa.it

REA n° AO-61378 / N° Reg. Imprese di Aosta, Cod. fisc. e partita IVA 01013210073  
Cap. Soc. € 38.632.000,00 i.v.  
Società per Azioni a socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. della CVA S.p.A. a s.u.

**From:** deval@pec.devalspa.it  
**Sent:** Thu, 27 Aug 2026 17:35:32 +0200  
**To:** protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it  
**Subject:** costruzione impianto elettrico MT/BT in frazione Filey nel Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE' (AB/5228)(AG/3169 ? L.E. n. 1025) - DEVAL\_DIG/P/2026/4990  
**Attachments:** 1 - Domanda BT interrata COMUNE.pdf.p7m

*"Si trasmette quanto in oggetto. Il documento allegato è visualizzabile mediante l'applicativo Dike, che è possibile scaricare gratuitamente. Sul sito [www.devalspa.it](http://www.devalspa.it), nella sezione "Clienti/Domande frequenti - FAQ", è disponibile una breve guida con le istruzioni per scaricare l'applicativo e leggere i file in formato P7m (<http://www.devalspa.it/indicazioni-apertura-file-p7m>)".*

*Cordiali Saluti*

*DEVAL SPA A S.U.*

# Deval

Deval S.p.A. a s.u.

Sede legale: Via Clavalité 8

11100 Aosta (AO) / Valle d'Aosta / Italia

DEVAL\_DIG/P/2026/0004990 - 27/08/2026

Marca da bollo da 16,00 € n. 01230095922613  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.M.  
10/11/2011 g.u. 267 del 16/11/2011

Spett.le

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRE

Fraz. Bourg, 1

11020 ANTEY-SAINT-ANDRE AO

DEV/AD/ARTE/UPA/GIA

PEC: protocollo@pec.comune.antey-st-andre.ao.it

**Oggetto: costruzione impianto elettrico MT/BT in frazione Filey nel Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE' della Regione Autonoma Valle d'Aosta (AB/5228) Codice LA26286160 (AG/3169 - L.E. n. 1025)**

DEVAL S.p.A. a s.u., con sede legale in Aosta (AO), Via Clavalité, 8 rivolge domanda a codesta Spettabile Amministrazione, ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.R. 18/1994, al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione del lavoro in oggetto, meglio indicato nell'elaborato grafico (Allegato 1) e relazione tecnica (Allegato 2).

Per ogni eventuale chiarimento potete contattare l'Ufficio Gestione Immobili e Autorizzazioni (Rif. Sig. BIONAZ David - Tel. 0165 647553).

Cordiali saluti

Il Procuratore


(ing. Pierluca PINCIOLLA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 d.lgs 82/2005 e s.m.i. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Deval S.p.A e costituisce copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso la società

Allegati: n. 2

AR/db


costruzione impianto elettrico MT/BT in frazione Filey nel Comune di  
**ANTEY-SAINT-ANDRE'** della Regione Autonoma Valle d'Aosta

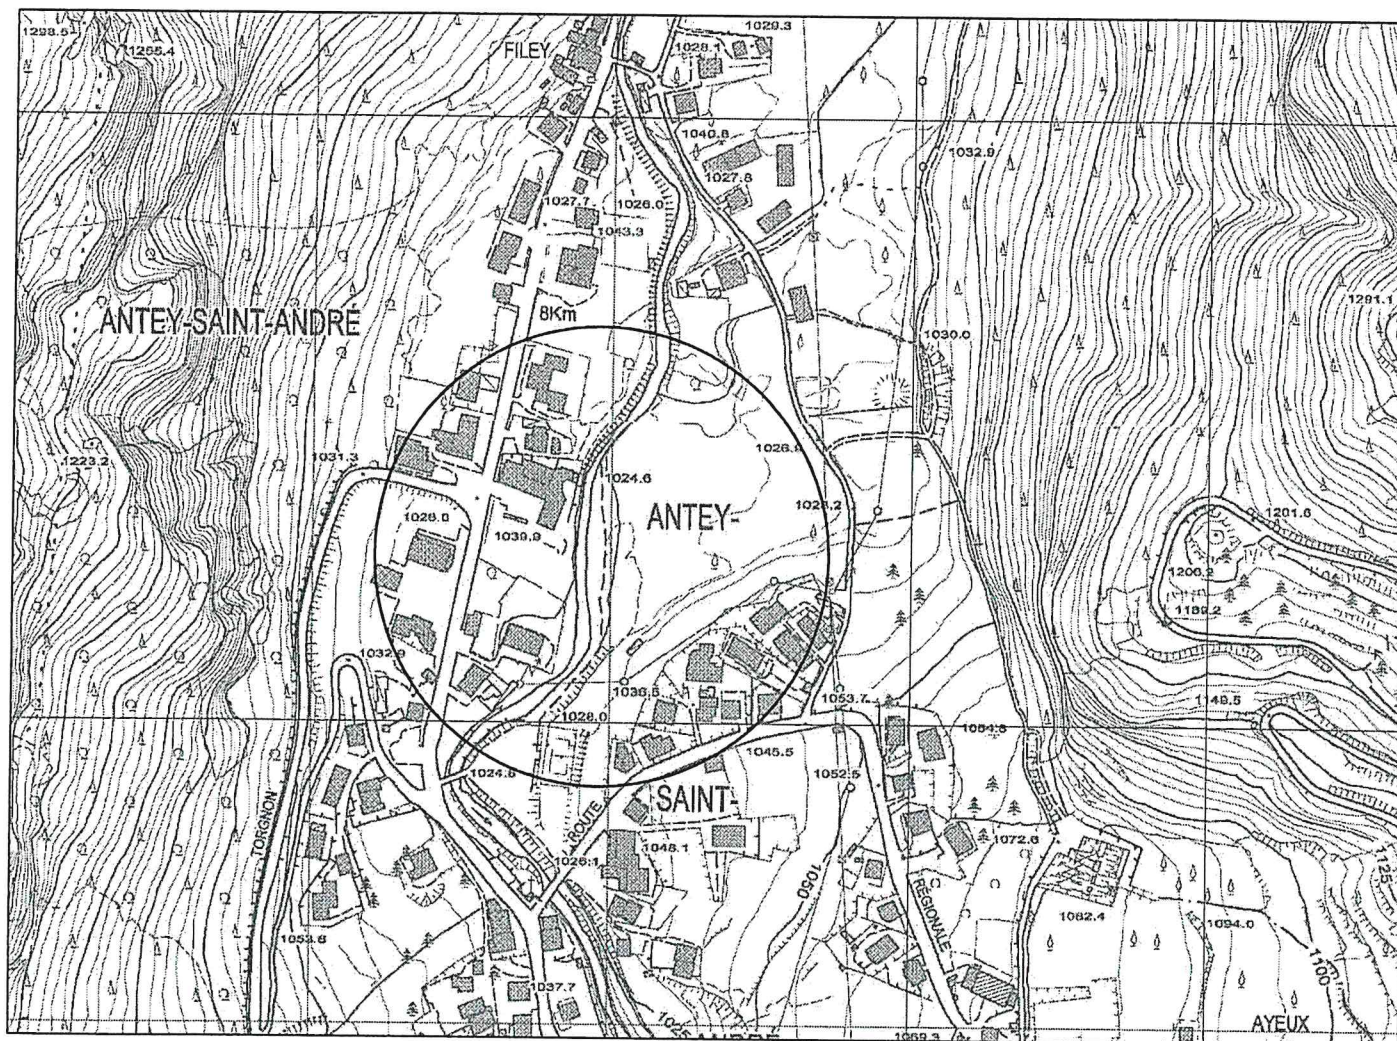

Elenco della CTRN ceduto in data 30/01/2006 n° 987 - Corografia Scala 1:5.000



Cabina esistente



Linea elettrica aerea in cavo aereo a 15 kV esistente



Linea elettrica aerea in cavo aereo a 15 kV da rimuovere



Cavo elettrico sotterraneo a 15 kV esistente



Cavo elettrico sotterraneo a 15 kV da posare



Cavo elettrico sotterraneo a 15 kV da rimuovere o dismettere



Cavo elettrico sotterraneo di BT esistente



Cavo elettrico sotterraneo di BT da posare



Cavo elettrico sotterraneo di BT da rimuovere o dismettere



Colonnina di sezionamento di BT esistente



Colonnina di sezionamento di BT da installare



Colonnina di sezionamento di BT da rimuovere

Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE'

Foglio n° 14 - 16 - 17

Scale VARIE


AR/db


DEVAL S.p.A. a s.u.

GIUGNO 2026





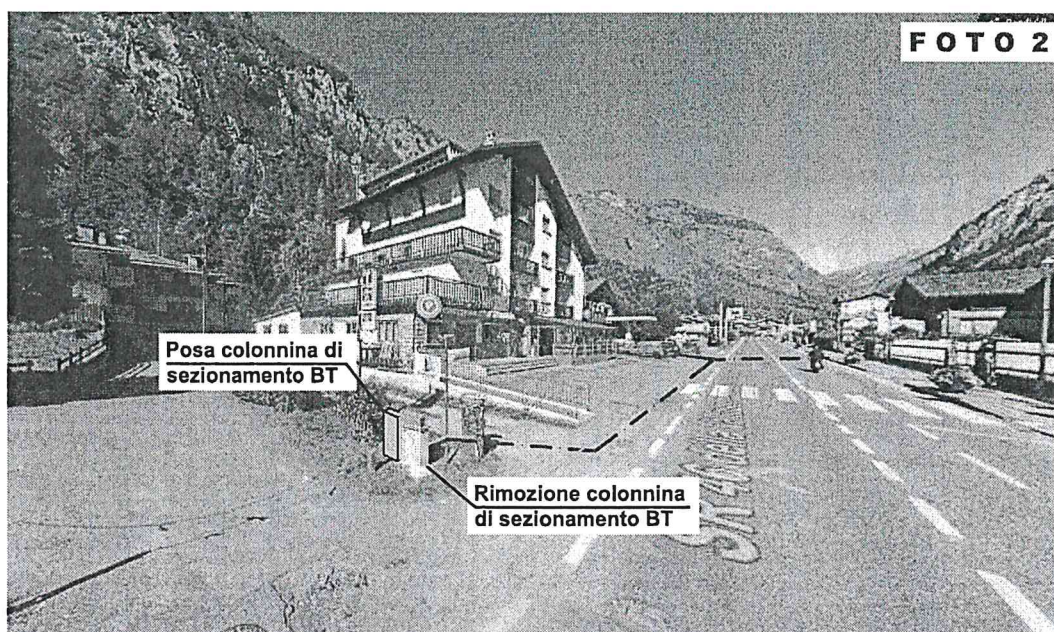

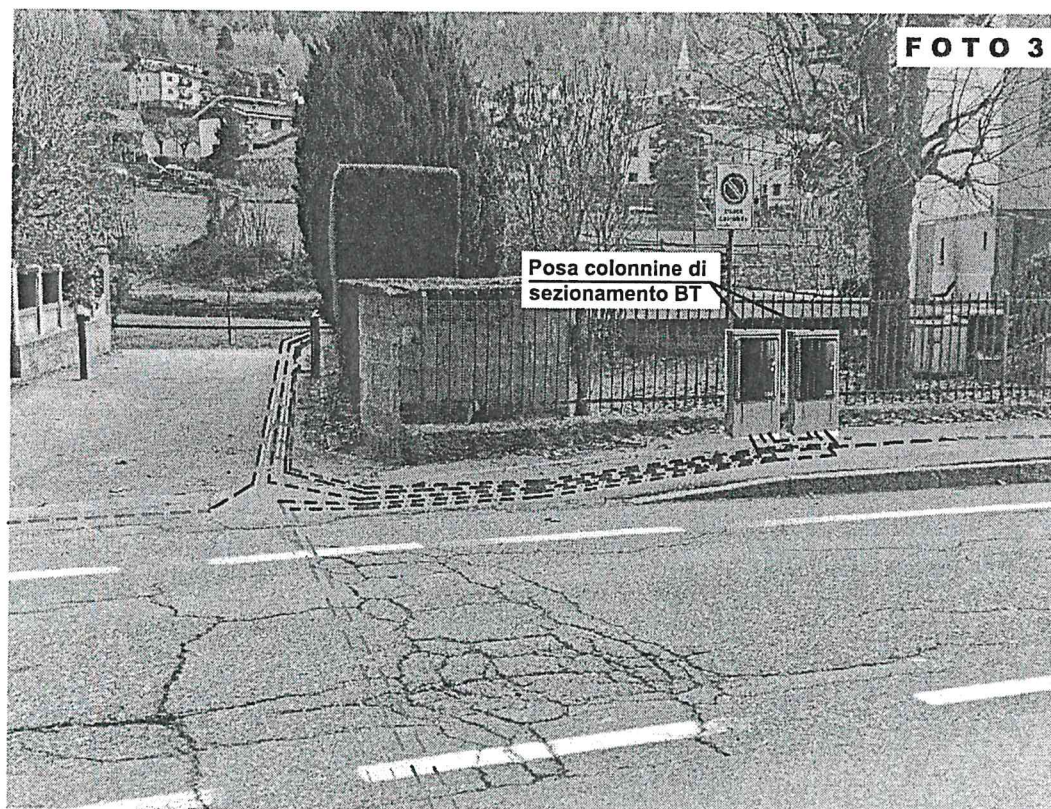

# SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE MECCANICHE ED ELETTRICHE

## CAVO SOTTERRANEO A 15 kV

**Conduttori:** Cavi per media tensione tripolari ad elica visibile per posa interrata con conduttori in alluminio isolati a spessore ridotto, schermati in tubo di alluminio e guaina in p.e.

**Sezione:** 3 x (1 x 185) mm<sup>2</sup> Al

**Diametro esterno del fascio:** 78 mm

**Tensione di esercizio:** 15 kV

**Tipo di corrente:** alternata trifase

**Intensità massima di corrente:** 360 A

**Frequenza :** 50 Hz

**Profondità dello scavo:** 1,20 m

**Protezioni meccaniche:** coppone in resina sintetica e/o tubazione p.v.c. diametro 160 mm

**Ripristino sedime stradale:** come da prescrizioni impartite Amministrazioni

**Sviluppo complessivo:** 220 m

Il tratto di cavo interrato non necessita del calcolo della fascia di rispetto per quanto definito al paragrafo 3.2 del decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 29 maggio 2008, pubblicato nella gazzetta ufficiale n° 156 del 05/07/08.

# Deval

**Deval S.p.A. a s.u.**

Sede legale: Via Clavalité 8

11100 Aosta (AO) / Valle d'Aosta / Italia

## RELAZIONE TECNICA

**Oggetto: costruzione impianto elettrico MT/BT in frazione Filey nel Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE' della Regione Autonoma Valle d'Aosta (AB/5228)**

L'impianto elettrico verrà costruito in rispetto della regola dell'arte, delle norme CEI e di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il cavo interrato verrà posato ad una profondità di circa 1,00 m e protetto da tubazione in p.v.c. diametro 160 mm.

**DEVAL S.p.A. a s.u.**


AR/db




T +39 0165 647211  
F +39 0165 647333  
deval@pec.devalspa.it  
**devalspa.it**

REA n° AO-61378 / N° Reg. Imprese di Aosta, Cod. fisc.  
e partita IVA 01013210073  
Cap. Soc. € 38.632.000,00 i.v.  
Società per Azioni a socio Unico soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.  
della CVA S.p.A. a s.u.

Il Sindaco  
f.to Nicole CHATRIAN



Il Segretario Comunale  
f.to Roberto ARTAZ

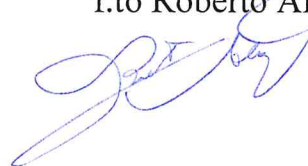


---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
E  
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31.08.2026.

Il Segretario Comunale  
f.to Roberto Artaz



---

Pubblicato dal 31.08.2026 al 15.09.2026.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)